

# Вентилятор охлаждения KIPPRIBOR

модель

VENT-12025.220VAC.5MSHB

ПАСПОРТ



Версия КТ04-01.0006.05-09.2020

**KIPPRIBOR**

**EAC**

## 1. Общие указания

1.1. Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками Вентилятора KIPPRIBOR серии VENT (далее по тексту Вентилятора), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2. Перед эксплуатацией вентилятора необходимо ознакомиться с технической документацией на изделие.

1.3. Раздел 9 заполняется ООО «Индустриальные системы и технологии», раздел 11 заполняется продавцом.

## 2. Наименование изделия

Вентилятор промышленный осевой KIPPRIBOR серии VENT.

## 3. Сведения об изготовителе

Изготовитель: SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO., LTD.


Адрес изготовителя: 200031, КИТАЙ, SHANGHAI, ZHAOJIABANG ROAD, 258, 268.

## 4. Назначение и область применения

Вентилятор предназначен для установки на радиаторы с целью повышения эффективности отвода тепла от элементов радиоэлектронного оборудования: электронных плат, ключевых элементов, твердотельных реле. Применяется для установки на решетки шкафов управления, обеспечивая оптимальные условия микроклимата, а также для охлаждения механизмов и узлов оборудования, подверженных чрезмерному нагреву.

## 5. Основные технические характеристики

### 5.1. Габаритные размеры вентилятора.

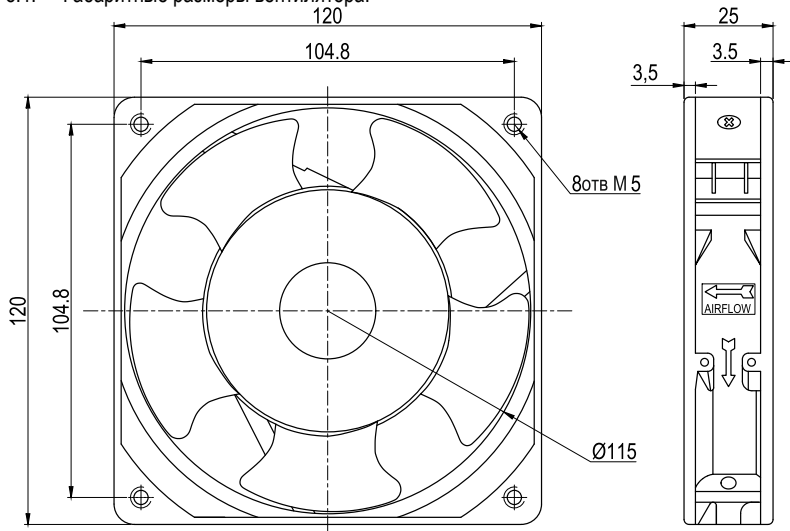

## 5.2. Таблица основных технических характеристик вентилятора.

| Параметр                           | Значение    |
|------------------------------------|-------------|
| Напряжение питания ( $U_{пит}$ )   | 220 VAC     |
| Номинальный ток ( $I_{ном}$ )      | 0.07 A      |
| Номинальная мощность ( $P_{ном}$ ) | 12 Вт       |
| Скорость вращения крыльчатки       | 2100 об/мин |
| Производительность                 | 1,8 м³/мин  |
| Статическое давление               | 32,4 Па     |
| Уровень шума                       | 44 дБ/А     |
| Масса                              | 320 г       |

## 6. Меры безопасности

6.1. Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации вентилятора, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, технической документации на изделие.

6.2. Вентилятор не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте, а также для безопасности реакторных установок атомных станций.

6.3. Вентилятор не является изделием медицинского назначения, не является электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъемников, не является оборудованием оборонного назначения.

## 7. Транспортировка и хранение

7.1. Вентилятор транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2. Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений.

7.3. Срок хранения вентилятора составляет 36 месяцев со дня изготовления. Вентилятор следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

## 8. Комплектность

| Наименование                             | Кол-во |
|------------------------------------------|--------|
| Вентилятор VENT-12025.220VAC.5MSHB       | 1 шт   |
| Монтажный комплект                       | 1 шт   |
| Паспорт и гарантийный талон <sup>1</sup> | 1 шт   |

## 9. Свидетельство о приеме

Вентилятор серии VENT изготовлен в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768, ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.47649/19 от 27.05.2019 действует до 26.05.2024.

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Шамп ОТК | Дата выпуска:<br>«__» _____ 20__ г. |
|----------|-------------------------------------|

<sup>1</sup> паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с вентилятором только по предварительному требованию заказчика.

## 10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность вентилятора при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе вентилятора в условиях номинальных рабочих параметров, указанных в технической документации на изделие.

10.2. Гарантийный срок службы составляет 24 месяца с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3. В случае выхода вентилятора из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новый.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

*подпись покупателя*

## 11. Сведения о продаже

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Отметка продавца |                           |
| Дата продажи     | « ____ » _____ 20 ____ г. |

## 12. Ремонтная карта (заполняется покупателем перед отправкой в ремонт)

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Адрес организации: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и телефон контактного лица: \_\_\_\_\_

Проявление неисправности: ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности: \_\_\_\_\_

Дата приема в ремонт: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(штамп сервисного центра)

## Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.

- Авторизованные региональные сервисные центры:

ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

**Адрес для почтовых отправлений:** 656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.