

Вентилятор охлаждения KIPPRIBOR
Тип: VENT-20872.220VAC.7MSHB

Паспорт



KIPPRIBOR

1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками Вентилятора KIPPRIBOR серии VENT (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

- 2.1 Вентилятор общепромышленный электрический осевой. Тип (марка) VENT.

3. Сведения об изготовителе


- 3.1 Изготовитель: Шанхай Ист Бэст Фориджн Трэйд Компани Лимитед
- 3.2 Адрес изготовителя: 200031, КИТАЙ, Шанхай, Жаоджиабанг Род, 258-268.

4. Назначение и область применения

- 4.1 Изделие предназначено для создания воздушного потока с целью обеспечения вентиляции оболочек, шкафов управления, корпусов промышленного оборудования и охлаждения радиотехнического и коммутационного оборудования.
- 4.2 Изделие устанавливается на радиаторы с целью повышения эффективности отвода тепла от элементов радиоэлектронного оборудования: электронных плат, ключевых элементов, твердотельных реле. Применяется для установки на решетки шкафов управления, обеспечивая оптимальные условия микроклимата, а также для охлаждения механизмов и узлов оборудования, подверженных чрезмерному нагреву.

5. Основные технические характеристики

- 5.1 5.1. Габаритные размеры вентилятора.

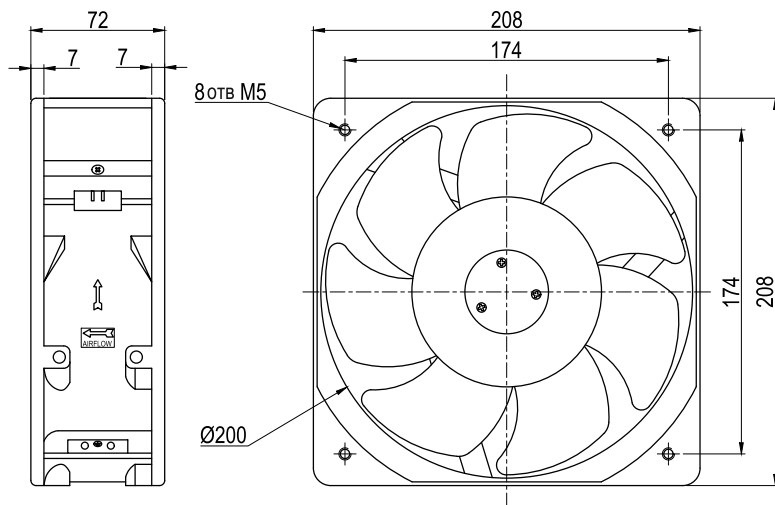

5.2 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение
Напряжение питания (Упит)	220 VAC

Таблица основных технических характеристик (продолжение)

Наименование	Значение
Номинальный ток ($I_{ном}$)	0,38 А
Номинальная мощность ($P_{ном}$)	81 Вт
Скорость вращения крыльчатки	2800 об/мин
Производительность	25,8 м³/мин
Статическое давление	184,3 Па
Уровень шума	70 дБ/А
Степень защиты	IP55
Масса	2220 г

5.3 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделия, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 6.2 Изделие является оборудованием общепромышленного назначения. Оно не является оборудованием медицинского назначения, не является электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделие не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделие транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 7.3 Срок хранения изделия составляет 36 месяцев со дня изготовления. Изделие следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Вентилятор VENT-20872.220VAC.7MSHB	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Паспорт и гарантийный талон¹	1 шт

9. Свидетельство о приёмке

- 9.1 Вентилятор охлаждения KIPPRIBOR соответствует требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.46818/21 от 15.03.2021, действует до 14.03.2026; ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.46847/21 от 15.03.2021, действует до 14.03.2026.

¹ – паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с вентилятором только по требованию заказчика.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 10.2 Гарантийный срок службы составляет 24 месяца с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.
- 10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20__» г.

Адреса сервисных центров:

1. При направлении транспортными компаниями: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел.: 8-800-700-43-53.
 2. Авторизованные региональные сервисные центры: ООО «Техком-Автоматика», 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел.: +7 (3852) 22-98-68.
- Адрес для почтовых отправок: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.